
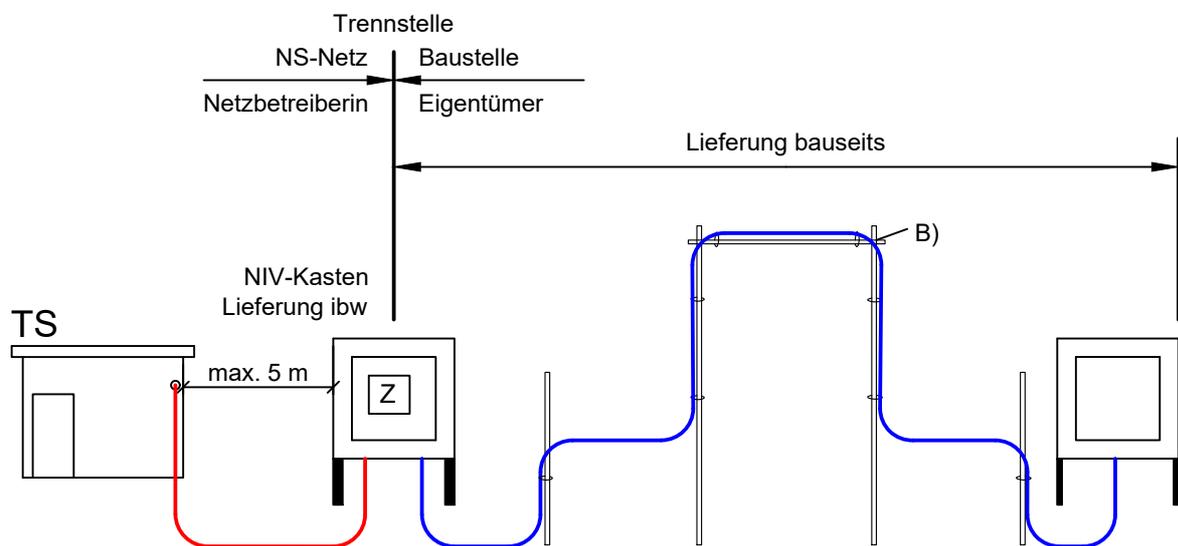




C 5.3/1 Anschluss Provisorien 25–80 A Baustromverteiler, ab VK/TS

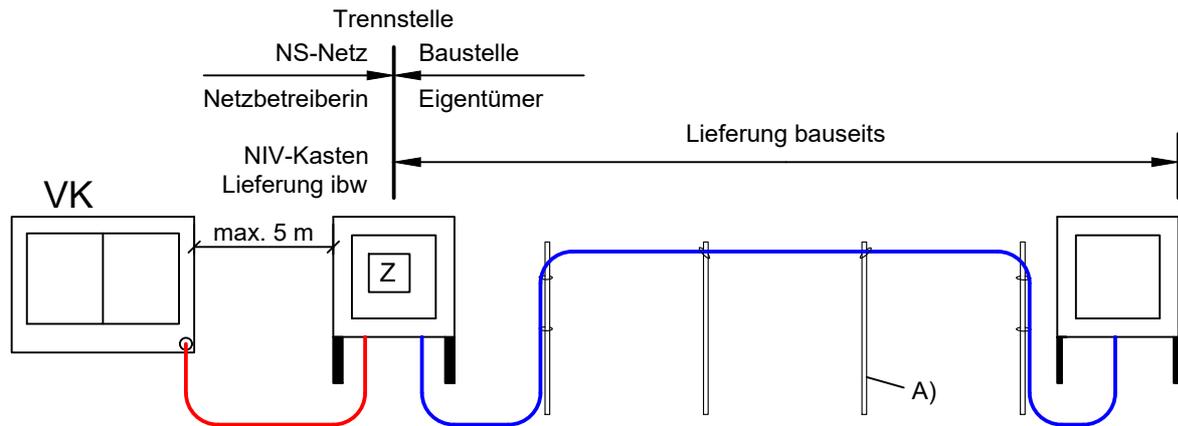

Lieferung bauseits

- A) Kabelverlegung 1 m vom Boden oder in Kabelschutzrohren
- B) Befestigung der Kabel bei Überführungen
- Überführungen bauseits (Bewilligung Grundeigentümer einholen)
- Kabel 5-adrig (TNS) verwenden
- Querschnitte müssen für Anschlüsse dimensioniert werden
- Aufgerollte Kabel sind unzulässig
- Elektrische Installation gemäss NIV/NIN

C 5.3/2 Anschluss Provisorien 100-600 A Baustromverteiler, ab VK/TS

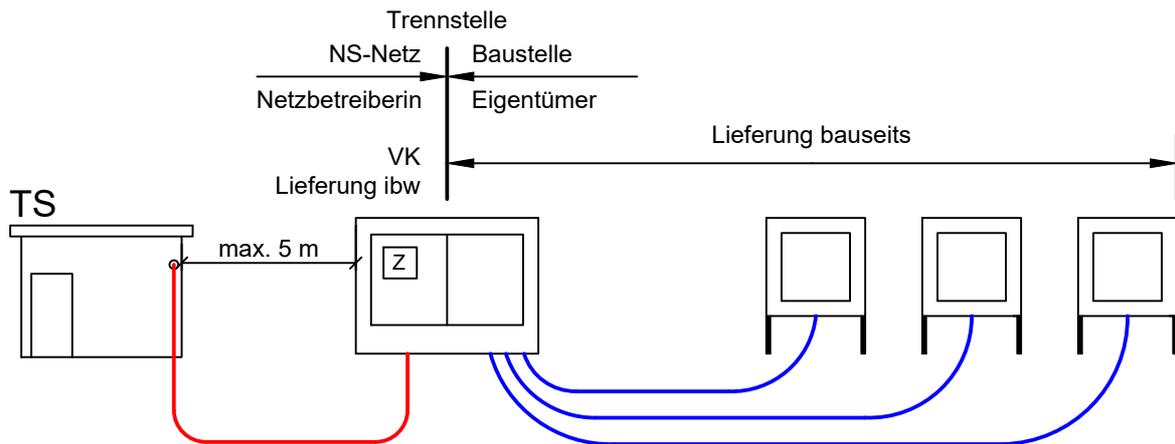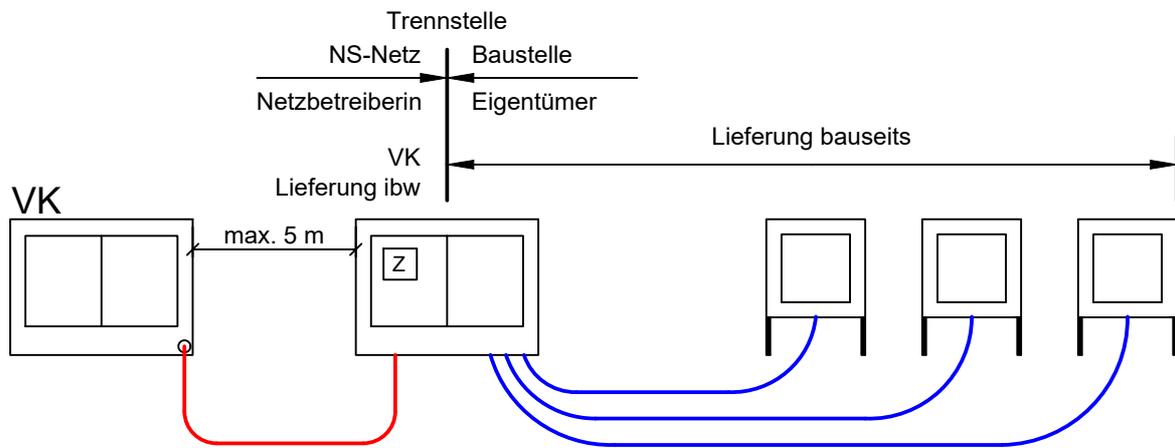

Lieferung bauseits

- Überführungen bauseits (Bewilligung Grundeigentümer einholen)
- Kabel 5adrig (TNS) verwenden
- Querschnitte müssen für Anschlüsse dimensioniert werden
- Aufgerollte Kabel sind unzulässig
- Elektrische Installation gemäss NIV/NIN